


# ROZDZIELNICA RP-66

|           |    | Człon zasilający |              |  |            | Obwody nierezutowane |            |            |           |    | Obwody rezerwowane |            |            |    |    |    |
|-----------|----|------------------|--------------|--|------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|--------------------|------------|------------|----|----|----|
| Typ pola  |    | APU-30a-10zk     | APU-30a-10zk |  | OZK-10/zs9 | LO-01/3-ok           | LO-01/3-ok | LO-01/3-ok | SCd-02/ok | -  | SCd-02/ok          | LO-01/3-ok | LO-01/3-ok |    |    |    |
| Typ szafy | P1 | P1               | P1           |  | P1         | P3                   | P3         | P3         | P1        | P1 | P1                 | P3         | P3         |    |    |    |
| Nr szafy  | 1  | 2                | 3            |  | 4          | 5                    | 6          | 7          | 8         | 9  | 10                 | 11         | 12         | 13 | 14 | 15 |

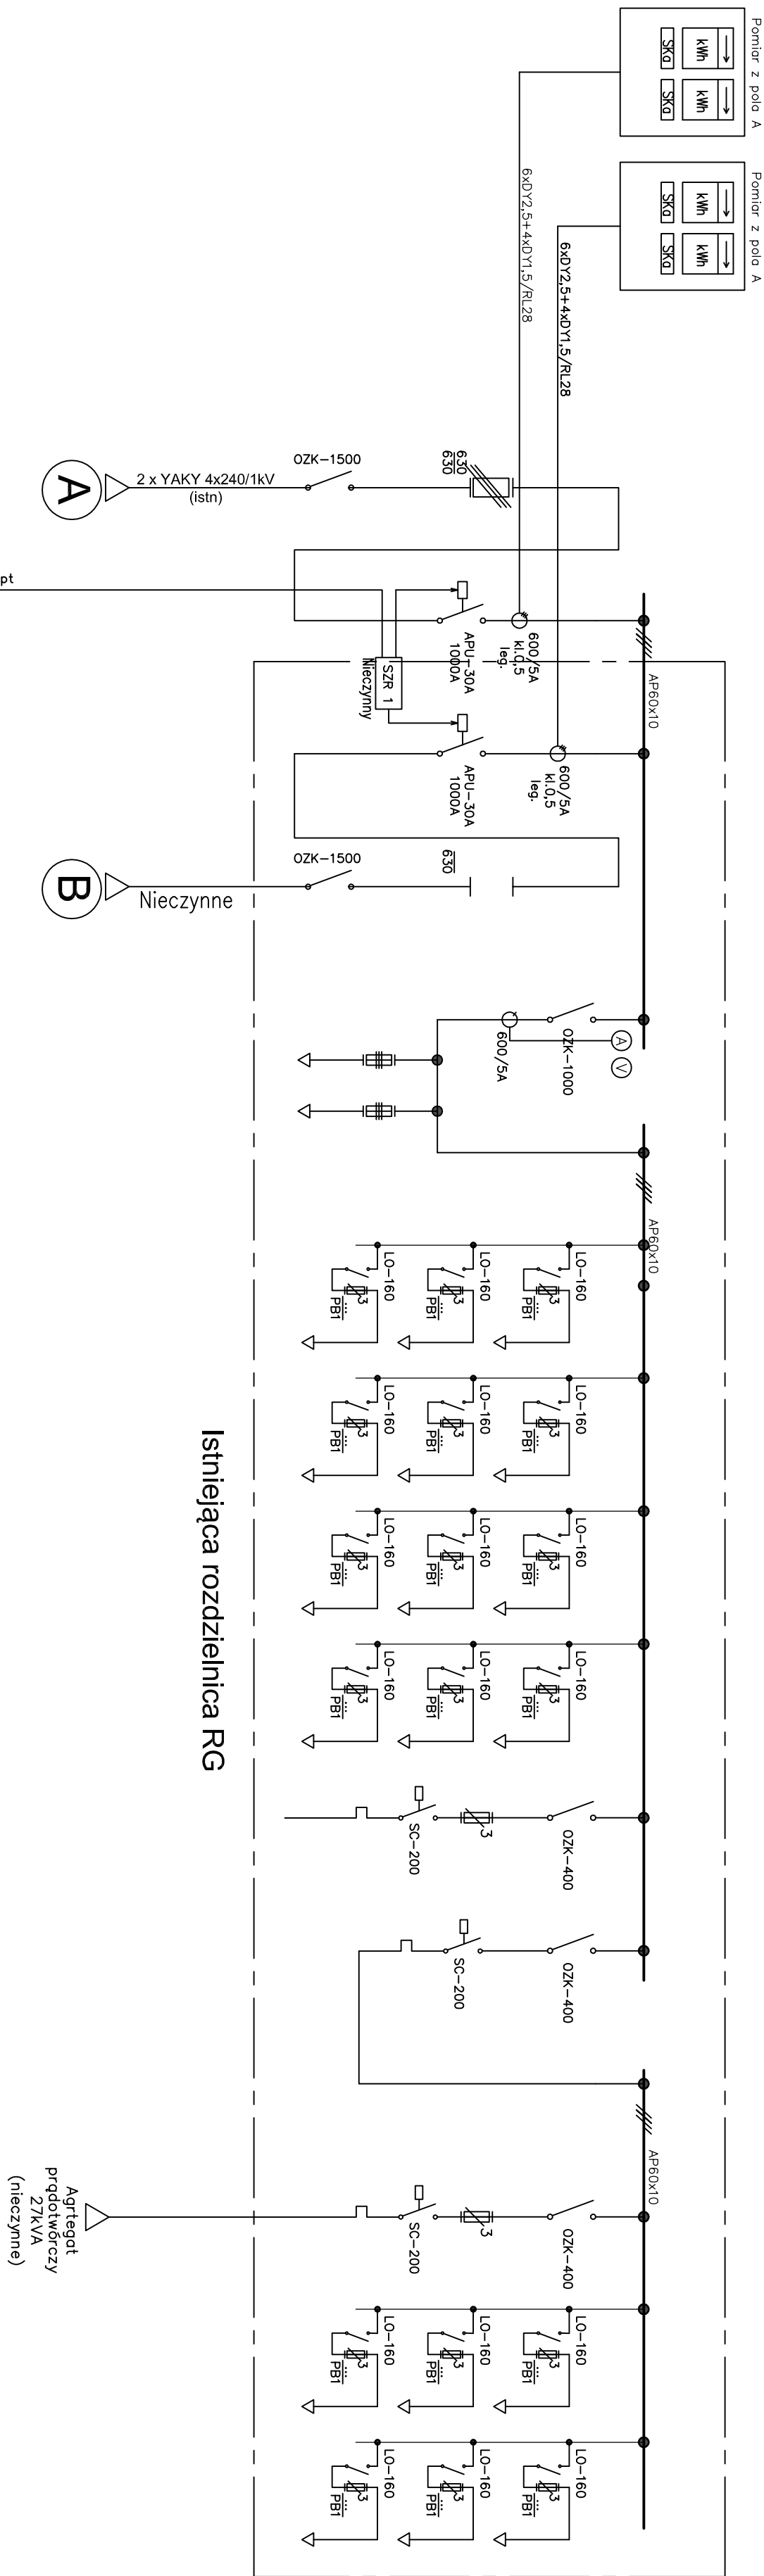

## Istniejąca rozdzielnica RG

Wyłłącznik ppoż

YD72x1

Blokada zał. prądu statego

## SZMOCZYNNY WYŁĄCZENIE - TN-C-S

|   |                            |                      |                |
|---|----------------------------|----------------------|----------------|
| <p align="center"><b>"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych</b><br/> inż. Janusz Fionczyk</p> |                            |                      |                |
| <p align="center"><b>20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax: 743 72 92</b></p>             |                            |                      |                |
| <p><b>Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU</b></p>                                   |                            |                      |                |
| <p><b>WOJEWÓDZKIEGO W CHELMIE ul.Plac Niepodległości 1</b></p>                                |                            |                      |                |
| <p><b>Temat: Projekt budowlany dostosowania budynku Delegatury LUW</b></p>                    |                            |                      |                |
| <p><b>w Chelmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych</b></p>                                |                            |                      |                |
| <b>Funkcja</b>  | <b>Imię i Nazwisko</b>     | <b>Nr. upraw.,</b>   | <b>Podpis</b>  |
| <b>Projektant</b>   | mgr inż. Mariusz Rola      | LUB00048/<br>PMOEO04 | 03.2016        |
| <b>Sprawdzający</b>   | mgr inż. Grzegorz Matuszak | LUB0039/<br>PMOEO10  | 03.2016        |
| <b>Opracował</b>  |                            |                      |                |
| <p><b>Treść rysunku:</b></p>  |                            |                      |                |
| <b>Rozdziałnica główna - stan istniejący</b>  |                            | <b>Skala</b>         | <b>Nr rys.</b> |
| <b>-</b>  |                            |                      | <b>E1</b>      |