




III PIĘTRO

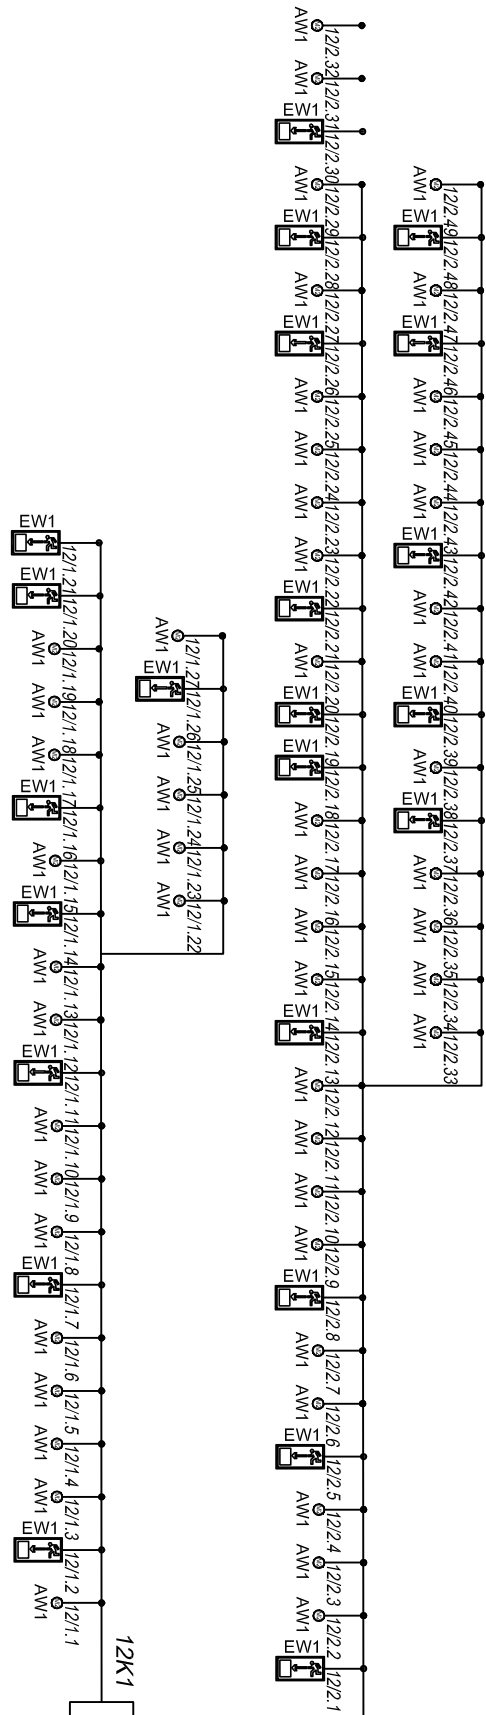

II PIĘTRO


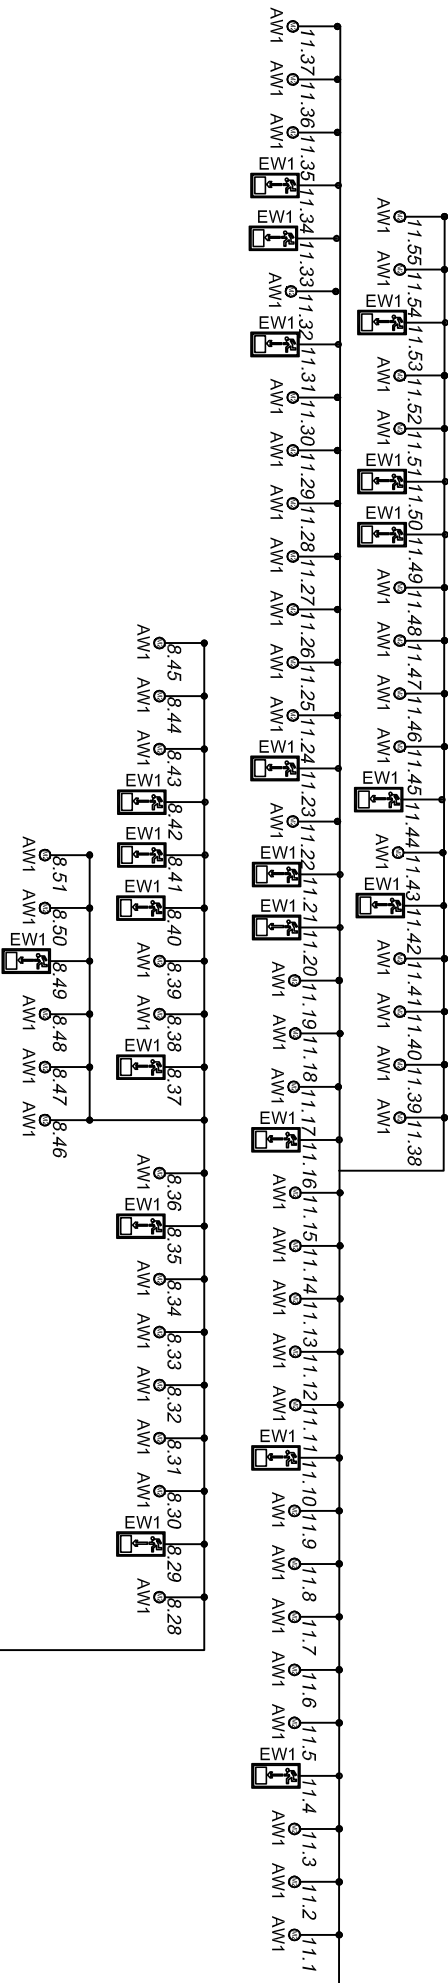


I PIĘTRO



UWAGI:

- 1. Okablowanie systemu monitoringu oprow awaryjnych wykonać przewodem YTKSY1x2x0,5 w listwach instalacyjnych.



<b>"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych</b>			
inż. Janusz Fronczyk			
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92			
Objekt: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU			
Temat: WOJEWÓDZKIEGO W CHEŁMIE ul.Płac Niepodległości 1			
w Chełmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data
Projektant	mgr inż. Mariusz Rola	PWO/E04	03.2016
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Matuszak	PWO/E10	03.2016
Opracował			
Treść rysunku:			
Schemat systemu monitoringu oprow awaryjnych. Część 2		Skala	Nr rys.
-			E4