



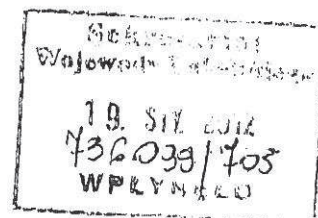

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w LUBLINIE

Lublin, dnia 11 stycznia 2012 r.

WZ-5595/1.5/10

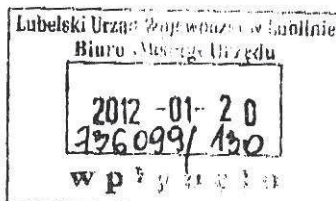

### POSTANOWIENIE

Działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku (j.t. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) zwanego dalej „warunkami technicznymi”,

#### postanawiam

sprostować błąd pisarski w postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 31 marca 2011 r. znak WZ-5595/1.4/11 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie, w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, rozwiązań przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4”, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Roberta Tarczyńskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. arch. Macieja Furmańczyka, w następujący sposób:

na str. 2 postanowienia znak WZ-5595/1.4/11 w punkcie 3 zapis:

„zamknięcie wejść do klatek schodowych C i D drzwiami w klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 60”,

zastępuje się zdaniem:

„zamknięcie wejść do klatek schodowych C i D drzwiami w klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30”.

#### Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 31 marca 2011 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań zastępczych, spełniających w inny sposób wymagania „warunków technicznych”, przedstawionych w przekazanej wraz z wnioskiem ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego. Przy czym omyłkowo określono klasę odporności pożarowej drzwi wejściowych do klatki schodowej, co najmniej EI 60, zamiast EI 30. Powyższe wynikało z błędu pisarskiego. W „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4”, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Roberta Tarczyńskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr


inż. arch. Macieja Furmańczyku, na str 13 w rozdziale 5.2. „Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.” w pkt. 2) znajduje się zapis cyt: „*boczne klatki schodowe (C i D) na poszczególnych kondygnacjach zostaną obudowane ścianami w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 ...*”. W związku z tym, iż autorzy ekspertyzy nie proponowali drzwi o parametrze EI 60, należy stwierdzić, iż wystąpił błąd pisarski i zamiast cyfry 30, w postanowieniu wpisano pomyłkowo cyfrę 60.

Wobec powyższego zgodnie z art. 113 § 1 w związku z art. 126 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie postanowieniach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przy ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (20-012 Lublin, ul. Strużacka 7), w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



st. bryg. mgr inż. Tadeusz MILEWSKI

#### Otrzymują:

1. Dyrektor Generalny LUW w Lublinie  
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

2. La.

#### Do wiadomości:

1. Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
2. Prezydent Miasta Lublin  
Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego m. Lublin  
ul. Chopina 5, 20-026 Lublin.