

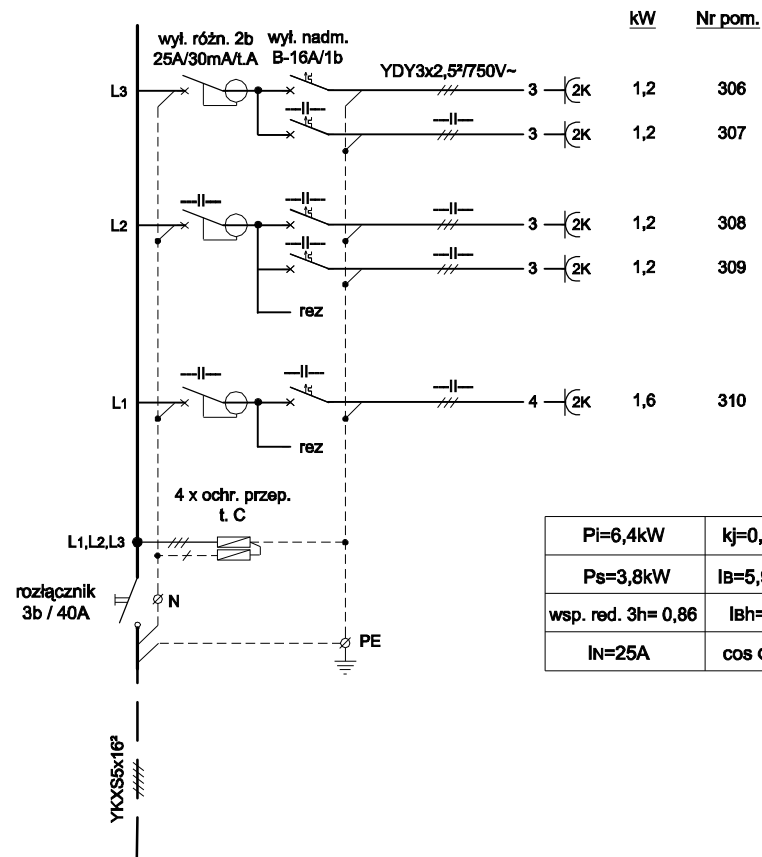


TK-3.2
poddasze

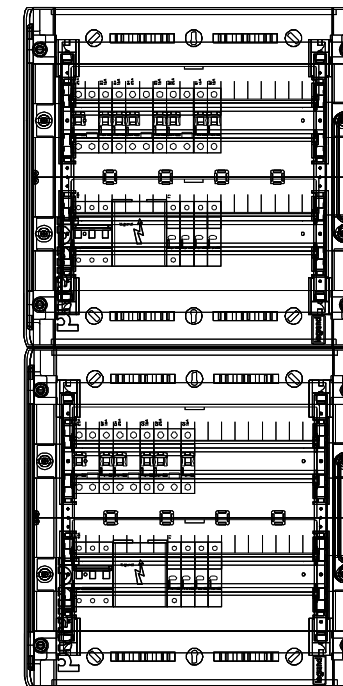

TD-3.2
poddasze

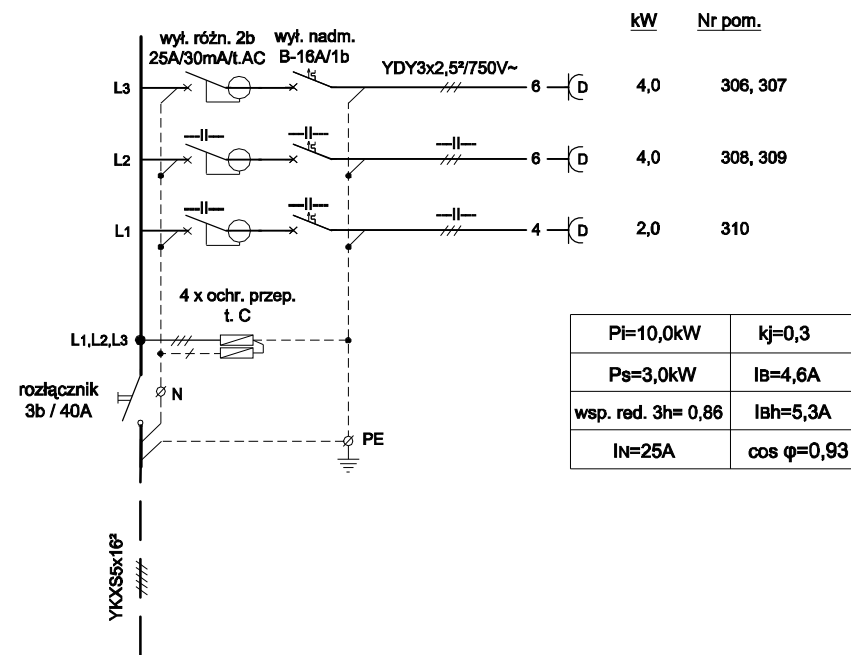

Tablica TK-3.2

Obudowa natynkowa 125A, 2x18M,
z tworzywa sztucznego
II klasa izolacji, IP40, IK09
o wymiarach 450x450x150mm

Tablica TD-3.2

Obudowa natynkowa 125A, 2x18M,
z tworzywa sztucznego
II klasa izolacji, IP40, IK09
o wymiarach 450x450x150mm

TN-S

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 20-882 Lublin, ul. Organowa 11/19 | | EL-PRO | |
| Obiekt: Urząd Wojewódzki Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Spokojna 4 | | Umowa 56/2012 | |
| SCHEMATY I WYPOSAŻENIE TABLIC TK/TD-3.2 | | 09.2012 Data | 28 Nr rys. |
| Projektował: | inż. Jan Kret | 2741/Lb/75 | |
| Sprawił: | mgr inż. Alicja Gębka | 501/Lb/77 | |