



TK-05
piwnice

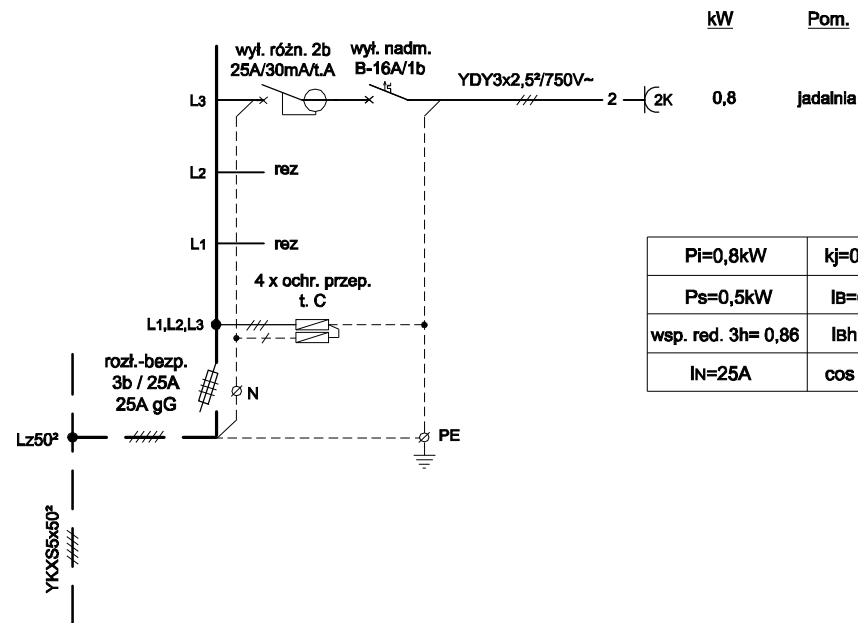

kW	Pom.
Pi=0,8kW	kj=0,6
Ps=0,5kW	IB=0,8A
wsp. red. 3h= 0,86	IBh=0,9A
IN=25A	cos φ=0,93

TD-05
piwnice

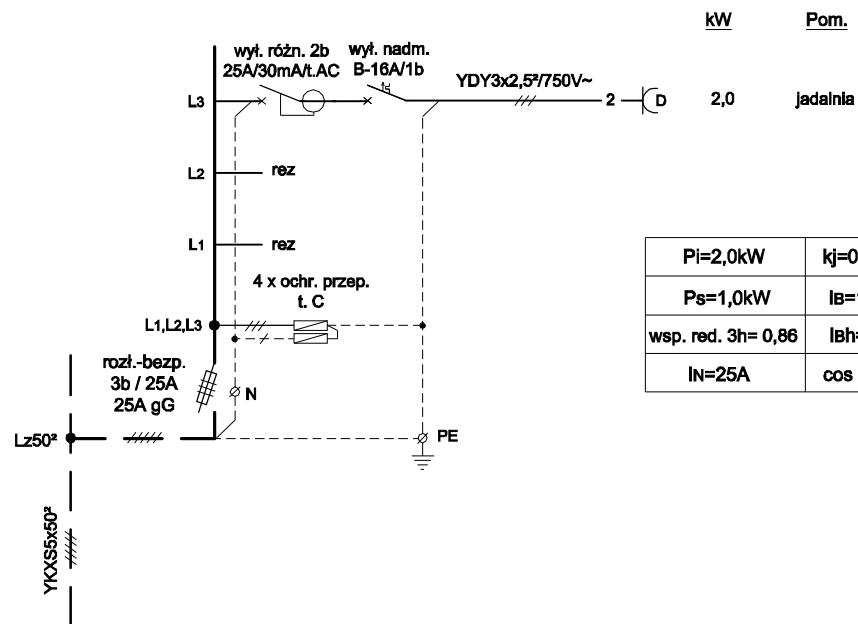


kW	Pom.
Pi=2,0kW	kj=0,5
Ps=1,0kW	IB=1,6A
wsp. red. 3h= 0,86	IBh=1,8A
IN=25A	cos φ=0,93

Tablica TK-05

Obudowa podtynkowa 3x18M,
z tworzywa sztucznego
II klasa izolacji, IP40, IK07
o wymiarach 425x610x133mm

Tablica TD-05

Obudowa podtynkowa 3x18M,
z tworzywa sztucznego
II klasa izolacji, IP40, IK07
o wymiarach 425x610x133mm

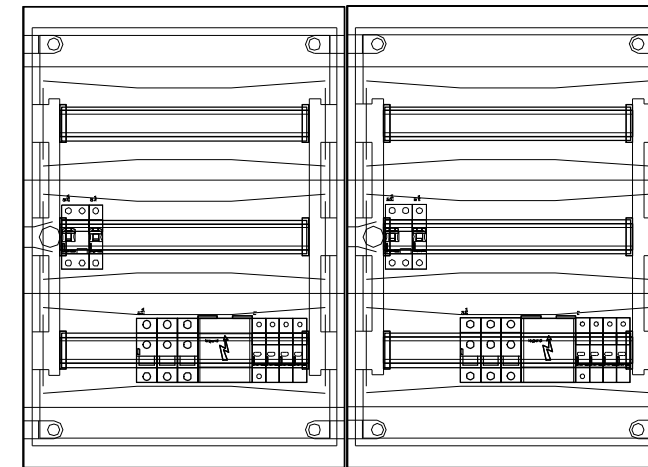

TN-S

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 20-882 Lublin, ul. Organowa 11/19		EL-PRO	
Obiekt: Urząd Wojewódzki Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Spokojna 4		Umowa 56/2012	
SCHEMATY I WYPOSAŻENIE TABLIC TK/TD-05		09.2012 Data	52 Nr rys.
Projektował:	inż. Jan Kret	2741/Lb/75	
Sprawił:	mgr inż. Alicja Gębka	501/Lb/77	